

物部川濁度計測結果表

index No.	1	計測日	2026/4/7	天候	F	計測者	安藤・吉本
計測機器	東建エンジニアリング P708			備考			

月日	永瀬	吉野	杉田
3月26日	0.5	0.5	0.0
3月27日	0.0	0.0	0.0
3月28日	0.0	0.0	0.0
3月29日	0.0	0.0	0.0
3月30日	24.5	19.0	22.5
3月31日	48.5	55.0	51.5
4月1日	19.5	22.5	18.5
4月2日	0.0	0.0	0.0
4月3日	0.0	0.0	0.0
4月4日	99.5	91.0	102.0
4月5日	0.5	0.0	0.0
4月6日	0.0	0.0	0.0
計	193.0	188.0	194.5

	永瀬発電所	吉野発電所	杉田発電所
時刻	13時00分	14時00分	14時00分
取水口水位 EL.m	193.85	97.51	76.80
流入量 m ³ /s	23.0	43.9	51.3
ゲート放流量 m ³ /s	8.0	8.7	14.5
使用水量 m ³ /s	28.6	35.2	38.9
全放流量 m ³ /s	36.6	43.9	53.4

時刻	13時44分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	5.6	14.7
2	3.8	14.4
3	2.7	14.1
4	2.6	13.5
5	2.5	13.4
6	3.2	13.3
7	9.6	13.0
8	57.2	12.8
9	85.5	12.8
10	77.0	12.7
11	70.4	12.5
12	67.7	12.5
13	57.8	12.3
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

時刻	13時32分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	12.8	14.3
2	5.3	14.1
3	1.5	13.8
4	1.2	13.6
5	1.7	13.5
6	3.7	13.3
7	9.3	13.1
8	42.9	13.0
9	71.3	13.0
10	92.6	12.9
11	99.2	12.8
12	76.2	12.5
13	76.2	12.3
14	151.9	12.1
15	140.8	11.9
16	140.9	11.7
17	105.0	11.3
18		
19		
20		

時刻	13時58分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	78.3	13.4
2		

時刻	14時27分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	82.0	13.9
2	83.0	13.8
3	80.1	13.8
4	78.8	13.8
5	80.2	13.8
6	79.6	13.8
7	80.0	13.8
8	79.8	13.6
9	81.0	13.4
10	80.0	13.3
11	78.7	13.2


時刻	14時06分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	78.0	13.8
2	78.2	13.7
3	78.4	13.7
4	77.8	13.7
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
14		

時刻	14時45分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	76.6	14.2
2	75.7	14.1
3	77.7	14.0
4	77.6	13.9
5	76.1	13.8
6	78.0	13.7
7	78.4	13.7
8	79.0	13.6
9	79.9	13.6
10	79.0	13.6
12	78.5	13.5
14	78.2	13.4
16	76.6	13.1
18	44.9	12.5
20	24.7	12.0
22	20.4	11.9
24	20.6	11.9
26		

時刻	14時57分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	65.5	14.3
2	71.3	13.6
3	71.8	13.6
4	72.9	13.6
5	73.7	13.6
6	73.7	13.5
7	73.1	13.5
8	74.5	13.5
9	75.1	13.4
10	74.9	13.3
12	73.2	13.2
14	80.8	13.2
16	79.7	13.2
18	74.9	13.2
20		
22		
24		
26		

時刻	15時35分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	75.8	14.0
2	75.9	14.0

時刻	15時19分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	59.0	15.3
2		

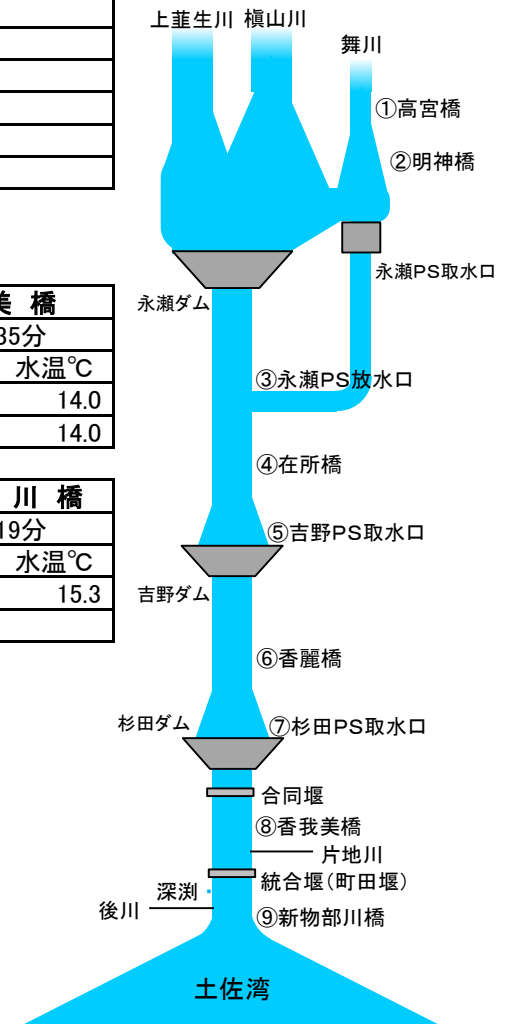

物部川濁度計測結果表

index No.	2	計測日	2026/4/14	天候	R	計測者	古郡・二宮・川野・鎌倉・味間・吉本
計測機器	東建エンジニアリング P708			備考			

月日	永瀬	吉野	杉田
4月2日	0.0	0.0	0.0
4月3日	0.0	0.0	0.0
4月4日	99.5	91.0	102.0
4月5日	0.5	0.0	0.0
4月6日	0.0	0.0	0.0
4月7日	0.0	0.5	0.0
4月8日	0.0	0.0	0.0
4月9日	13.0	14.5	11.0
4月10日	78.0	80.0	62.0
4月11日	0.0	0.0	0.5
4月12日	0.0	0.0	0.0
4月13日	0.0	0.0	0.0
計	191.0	186.0	175.5

	永瀬発電所	吉野発電所	杉田発電所
時刻	14時00分	14時00分	15時00分
取水口水位 EL.m	193.39	97.37	76.56
流入量 m ³ /s	29.0	31.3	34.9
ゲート放流量 m ³ /s	0.0	0.0	0.0
使用水量 m ³ /s	29.0	31.3	37.0
全放流量 m ³ /s	29.0	31.3	37.0

時刻	13時50分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	0.9	15.3
2	0.3	14.8
3	0.4	14.6
4	0.3	14.3
5	0.3	14.2
6	0.6	14.1
7	3.4	13.9
8	13.9	13.6
9	9.4	13.5
10	19.0	13.3
11	27.1	13.1
12	20.7	12.9
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

時刻	13時40分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	4.8	16.1
2	6.4	15.4
3	1.4	14.8
4	0.4	14.3
5	0.5	14.2
6	8.1	14.0
7	16.6	13.8
8	22.5	13.7
9	22.1	13.5
10	27.0	13.4
11	28.8	13.2
12	32.2	13.0
13	29.7	12.8
14	28.6	12.8
15	26.0	12.3
16	26.0	12.1
17		
18		
19		
20		

時刻	14時11分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	23.4	14.3
2		

時刻	14時38分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	21.3	14.2
2	21.8	14.2
3	22.0	14.1
4	21.9	14.1
5	21.3	14.0
6	22.0	14.1
7	22.1	14.0
8	21.6	14.0
9	21.7	13.9
10	22.2	13.9
11	21.7	13.9

時刻	14時25分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	20.8	14.7
2	21.5	14.6
3	21.6	14.5
4	21.3	14.5
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
14		

時刻	14時55分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	24.7	15.2
2	26.1	15.0
3	26.7	14.3
4	27.7	14.2
5	27.7	14.2
6	27.2	14.2
7	27.6	14.2
8	27.6	14.2
9	27.7	14.2
10	27.7	14.1
12	27.2	14.1
14	27.2	14.1
16	26.6	14.1
18	27.1	14.1
20	27.8	14.0
22	22.8	13.3
24	24.1	13.2
26		

時刻	15時13分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	22.0	14.5
2	24.3	14.4
3	24.8	14.3
4	24.6	14.3
5	25.3	14.3
6	25.1	14.2
7	24.7	14.2
8	24.1	14.1
9	25.3	14.1
10	25.4	14.1
12	25.8	14.1
14	25.0	14.0
16	20.8	13.7
18	19.5	13.6
20		
22		
24		
26		

時刻	15時55分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	29.6	14.8
2	29.5	14.8

時刻	15時39分	
水深 m	濁度FTU	水温℃
1	21.2	16.6
2		

