



令和7年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:44箇所(有床診療所)

質問1 自施設のうち患者が利用する建物(病棟、外来診療及び手術検査部門に限る)の耐震性について

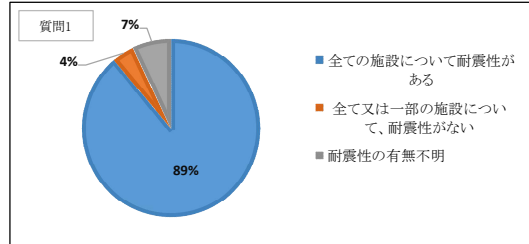


◇全ての施設について耐震性がある⇒ 39診療所  
 ◇全て又は一部の施設について、耐震性がない⇒ 2診療所  
 ・耐震改修や建替え等の予定がある → 1診療所  
 ・耐震対策の予定なし → 1診療所  
 ◇耐震性の有無不明 ⇒ 3診療所

質問2 自施設のスプリンクラー設備の状況について

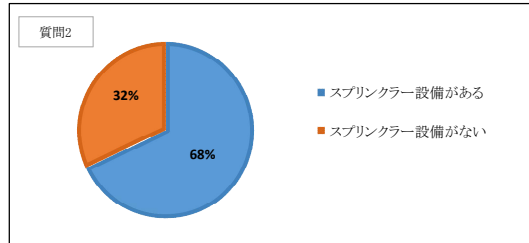


◇スプリンクラー設備がある ⇒ 30診療所  
 ◇スプリンクラー設備がない ⇒ 14診療所

質問3 据え付けタイプの自家発電機の有無について

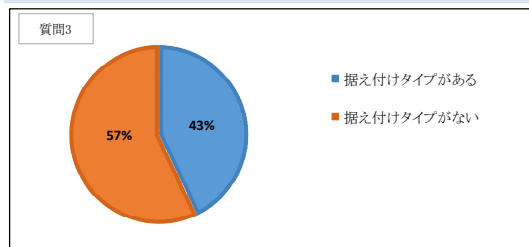


(自家発電機)  
 ◇据え付けタイプがある ⇒ 19診療所  
 ◇据え付けタイプがない ⇒ 25診療所

質問4 据え付けタイプ自家発電機の設置場所への津波・地震の影響について

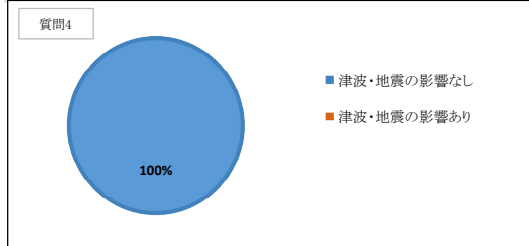


◇津波・地震の影響なし ⇒ 19診療所  
 ◇津波・地震の影響あり ⇒ 0診療所  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した19診療所を対象

質問5 据え付けタイプの自家発電機の出力(複数台ある場合は合計)について

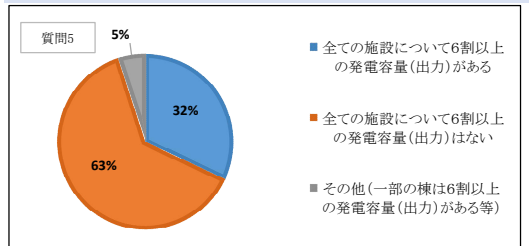


◇全ての施設について6割以上の発電容量(出力)がある ⇒ 6診療所  
 ◇全ての施設について6割以上の発電容量(出力)はない ⇒ 12診療所  
 ◇その他(一部の棟は6割以上の発電容量(出力)がある等) ⇒ 1診療所  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した19診療所を対象

質問6 据え付けタイプの自家発電機の運転可能時間について

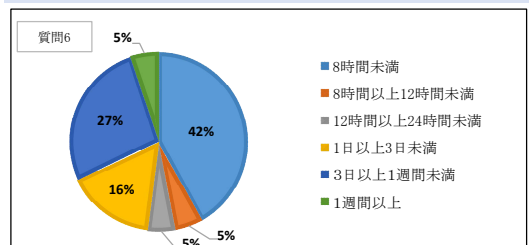

◇8時間未満 ⇒ 8診療所  
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 1診療所  
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 1診療所  
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 3診療所  
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 5診療所  
 ◇1週間以上 ⇒ 1診療所  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した19診療所を対象


質問7 据え付けタイプの自家発電機の燃料の種類について ※複数回答あり

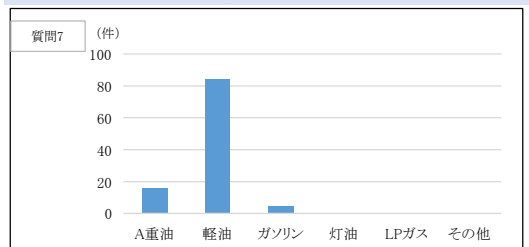

◇A重油⇒ 3診療所 ◇軽油⇒ 16診療所  
 ◇ガソリン⇒ 1診療所 ◇灯油⇒ 0診療所  
 ◇LPガス⇒ 0診療所 ◇その他⇒ 0診療所  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した19診療所を対象

令和7年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:44箇所(有床診療所)


質問8 ポータブルタイプの自家発電機の有無について

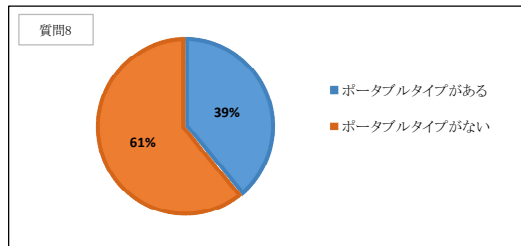

(自家発電機)

- ◇ポータブルタイプがある ⇒ 17診療所
- ◇ポータブルタイプがない ⇒ 27診療所


質問9 ポータブルタイプの自家発電機の運転可能時間について

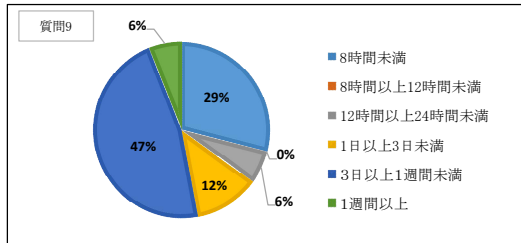

- ◇8時間未満 ⇒ 5診療所
- ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 0診療所
- ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 1診療所
- ◇1日以上3日未満 ⇒ 2診療所
- ◇3日以上1週間未満 ⇒ 8診療所
- ◇1週間以上 ⇒ 1診療所

※質問8でポータブルタイプがあると回答した17診療所を対象


質問10 ポータブルタイプの自家発電機の燃料の種類について ※複数回答あり

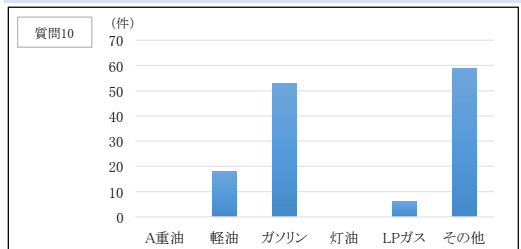

- ◇A重油⇒ 0診療所 ◇軽油⇒ 3診療所
- ◇ガソリン⇒ 9診療所 ◇灯油⇒ 0診療所
- ◇LPガス⇒ 1診療所 ◇その他⇒ 10診療所


※質問8でポータブルタイプがあると回答した17診療所を対象

質問11 据え付けタイプやポータブルタイプの自家発電機以外の電源確保策について ※複数回答あり

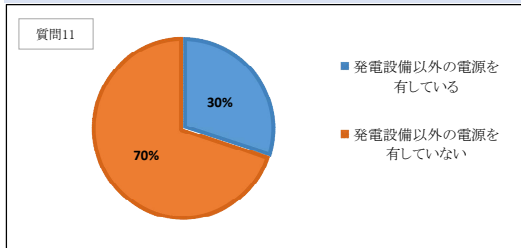


- ◇発電設備以外の電源を有している ⇒ 13診療所
  - ・蓄電池(ポータブル電源) ⇒ 8診療所
  - ・電気自動車(EV) ⇒ 2診療所
  - ・その他 ⇒ 3診療所
- ◇発電設備以外の発電機を有していない ⇒ 31診療所

質問12-1 エレベーターの有無について(職員用も含む)

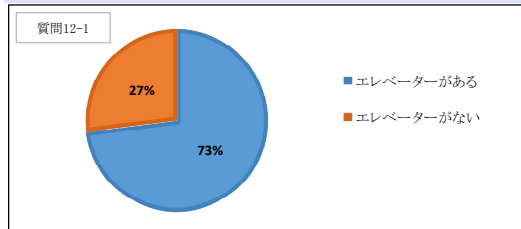

- ◇エレベーターがある ⇒ 32診療所
- ◇エレベーターがない ⇒ 12診療所


質問12-2 エレベーターの地震時管制運転装置について

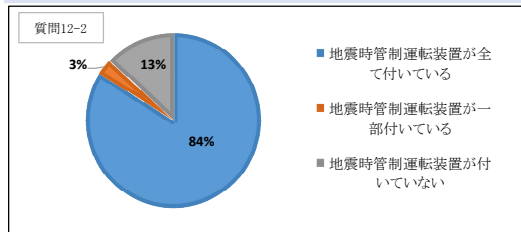

- ◇地震時管制運転装置が全て付いている ⇒ 27診療所
- ◇地震時管制運転装置が一部付いている ⇒ 1診療所
- ◇地震時管制運転装置が付いていない ⇒ 4診療所

※質問12-1でエレベーターがあると回答した32診療所を対象

質問12-3 エレベーターの遠隔監視診断装置について

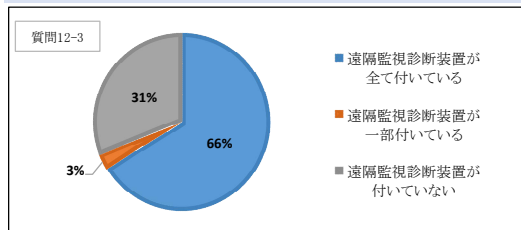


- ◇遠隔監視診断装置が全て付いている ⇒ 21診療所
- ◇遠隔監視診断装置が一部付いている ⇒ 1診療所
- ◇遠隔監視診断装置が付いていない ⇒ 10診療所

※質問12-1でエレベーターがあると回答した32診療所を対象

令和7年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:44箇所(有床診療所)


質問12-4 エレベーターの改修予定について

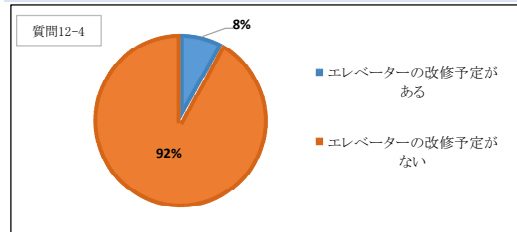

- ◇エレベーターの改修予定がある ⇒ 1診療所
- ◇エレベーターの改修予定がない ⇒ 12診療所
- ・エレベーターは使用しないため ⇒ 6診療所
- ・改修費用が高い ⇒ 5診療所
- ・その他 ⇒ 1診療所

※質問12-2、質問12-3で「一部付いている」又は「付いていない」と回答した診療所を対象


質問13 水道水が供給されない場合に飲用以外の診療等で使用する水の確保対策について ※複数回答あり

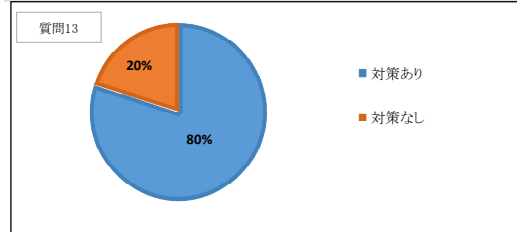

- ◇対策あり ⇒ 35診療所
- ・井戸を設置している ⇒ 5診療所
- ・受水槽タンクがある ⇒ 25診療所
- ・浄水設備がある ⇒ 0診療所
- ・その他 ⇒ 11診療所

◇対策なし ⇒ 9診療所

質問14 災害対策マニュアルの有無とマニュアルに基づいた訓練の実施状況について ※有床診療所のみ回答

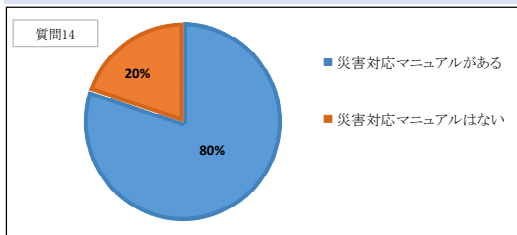


- ◇災害対応マニュアルがある ⇒ 35診療所
- ・マニュアルに基づいた訓練を実施している ⇒ 29診療所
- ・マニュアルに基づいた訓練は実施していない ⇒ 6診療所

◇災害対応マニュアルはない ⇒ 9診療所

- ・現在策定中 ⇒ 3診療所
- ・策定する予定 ⇒ 2診療所
- ・策定の予定はない ⇒ 4診療所

質問15 事業継続計画(BCP)策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について

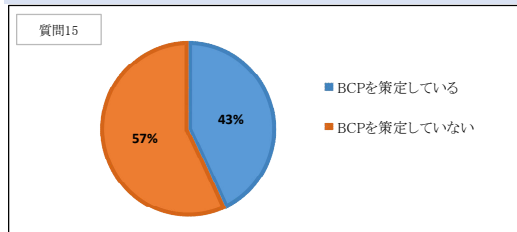


- ◇BCPは策定している ⇒ 19診療所
- ・BCPに基づいた訓練を実施している ⇒ 10診療所
- ・BCPに基づいた訓練は実施していない ⇒ 9診療所

◇BCPは策定していない ⇒ 25診療所


- ・現在策定中 ⇒ 5診療所
- ・今後策定する予定 ⇒ 8診療所
- ・策定の予定はなし ⇒ 12診療所

質問16-1 「洪水」を想定した避難確保計画策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について

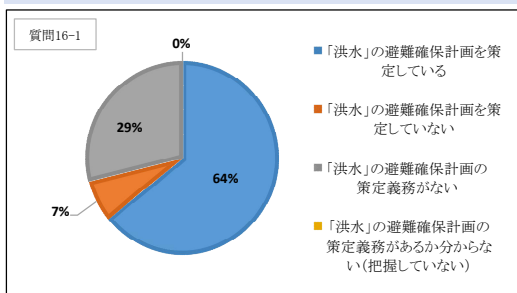


- ◇「洪水」の避難確保計画を策定している ⇒ 28診療所
- ・計画に基づいた訓練を実施している ⇒ 21診療所
- ・訓練は実施していない ⇒ 7診療所
- ◇「洪水」の避難確保計画を策定していない ⇒ 3診療所
- ・現在策定中 ⇒ 0診療所
- ・今後策定の予定 ⇒ 3診療所
- ◇「洪水」の策定義務がない ⇒ 13診療所
- ◇「洪水」の避難確保計画の策定義務があるか分からない(把握していない) ⇒ 0診療所

質問16-2 「土砂災害」を想定した避難確保計画策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について

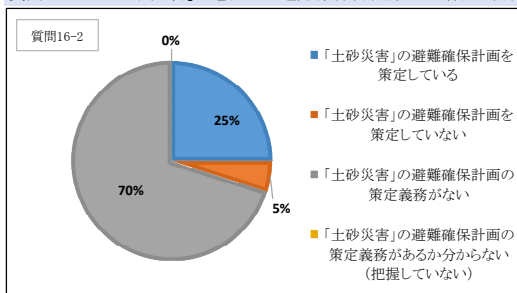

- ◇「土砂災害」の避難確保計画を策定している ⇒ 11診療所
- ・計画に基づいた訓練を実施している ⇒ 7診療所
- ・訓練は実施していない ⇒ 4診療所
- ◇「土砂災害」の避難確保計画を策定していない ⇒ 2診療所
- ・現在策定中 ⇒ 0診療所
- ・今後策定の予定 ⇒ 2診療所
- ◇「土砂災害」の策定義務がない ⇒ 31診療所
- ◇「土砂災害」の避難確保計画の策定義務があるか分からない(把握していない) ⇒ 0診療所


質問16-3 「津波」を想定した避難確保計画策定の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について

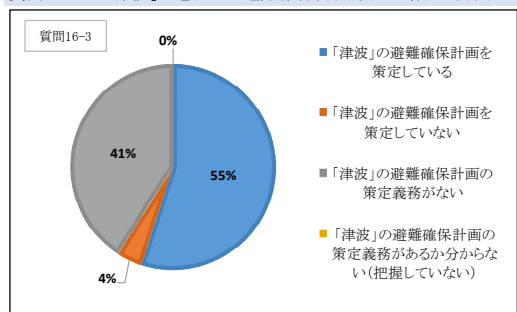


- ◇「津波」の避難確保計画を策定している ⇒ 24診療所
- ・計画に基づいた訓練を実施している ⇒ 15診療所
- ・訓練は実施していない ⇒ 9診療所
- ◇「津波」の避難確保計画を策定していない ⇒ 2診療所
- ・現在策定中 ⇒ 0診療所
- ・今後策定の予定 ⇒ 2診療所
- ◇「津波」の策定義務がない ⇒ 18診療所
- ◇「津波」の避難確保計画の策定義務があるか分からない(把握していない) ⇒ 0診療所

令和7年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:44箇所(有床診療所)


質問17-1 災害時の通信途絶時における外部との通信手段について ※複数回答あり

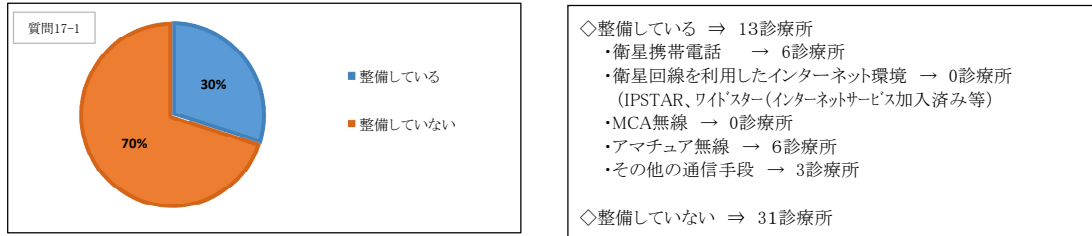


質問17-2 衛星携帯電話などの通信手段を使った訓練の実施について

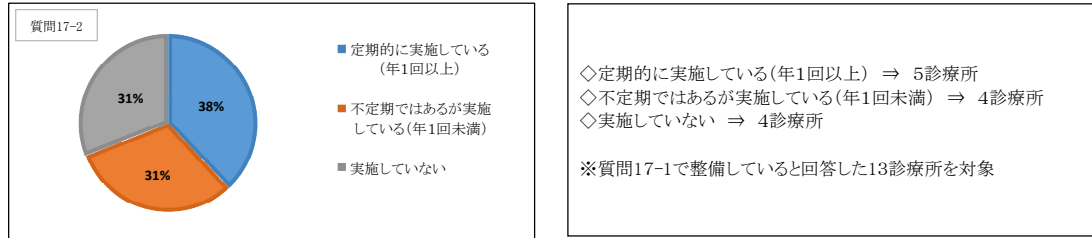


質問18 令和6年度に実施した災害に関する訓練等について ※複数回答あり

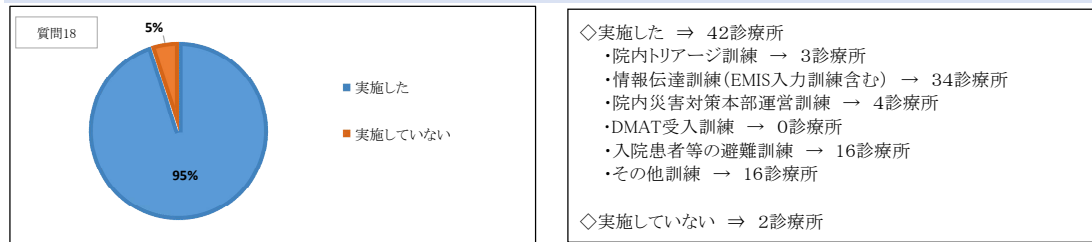


質問19-1 食料や飲料水の備蓄について ※複数回答あり

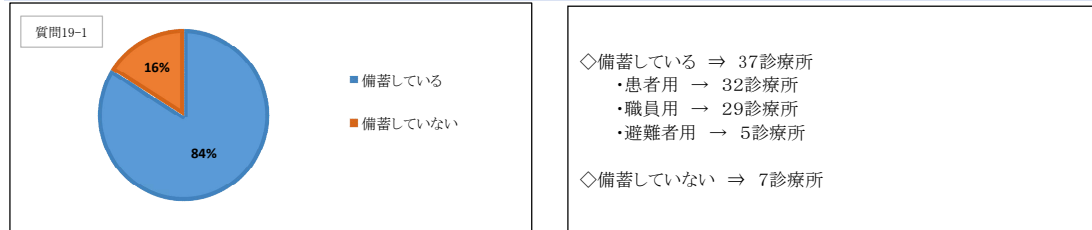


質問19-2 アレルギー対応食の備蓄について

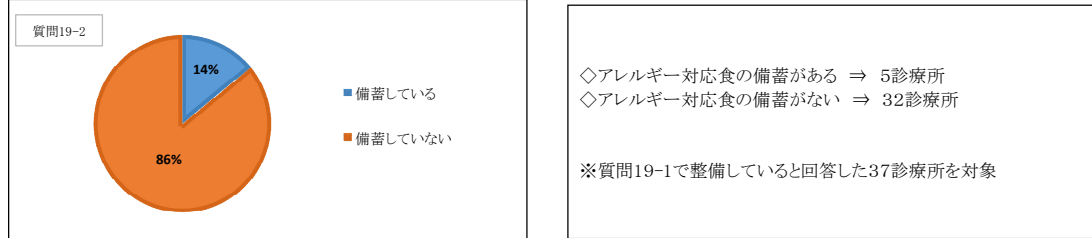

質問20 通常診療に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫について

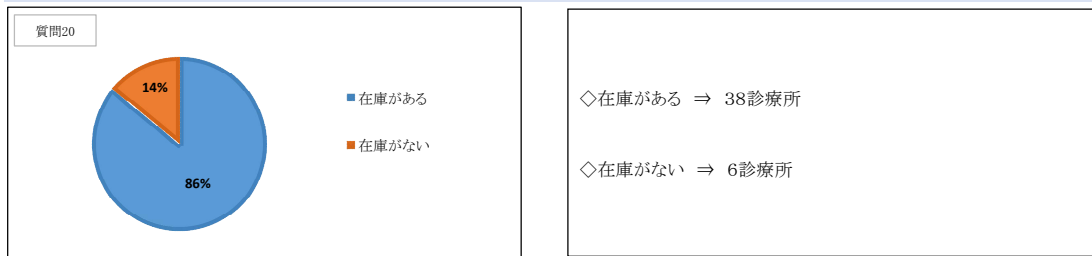


質問21 上記(質問20)以外の災害時に必要な医薬品の備蓄について

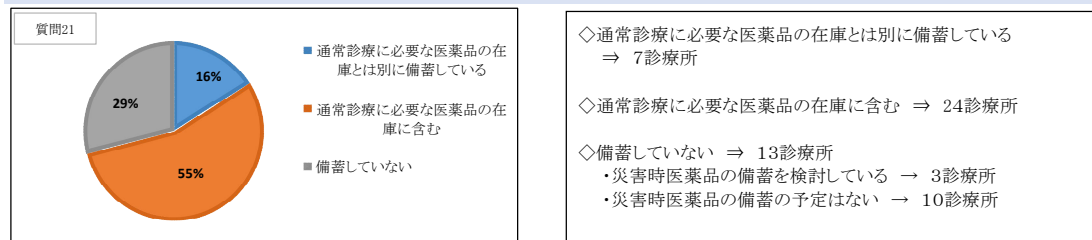


令和7年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:44箇所(有床診療所)

質問22 通常診療に必要な衛生材料(入院、外来患者用)の在庫について

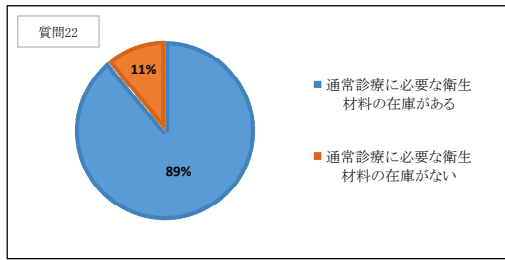


◇通常診療に必要な衛生材料の在庫がある ⇒ 39診療所  
◇通常診療に必要な衛生材料の在庫がない ⇒ 5診療所

質問23 上記(質問22)以外で災害時に必要な衛生材料の備蓄について

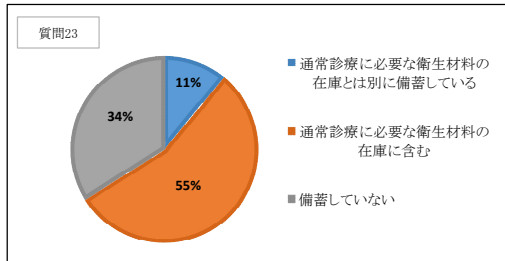


◇通常診療に必要な衛生材料の在庫とは別に備蓄している ⇒ 5診療所  
◇通常診療に必要な衛生材料の在庫に含む ⇒ 24診療所  
◇備蓄していない ⇒ 15診療所  
・災害時衛生材料の備蓄を検討している ⇒ 7診療所  
・災害時衛生材料の備蓄の予定はない ⇒ 8診療所

質問24 通常診療に必要な医療機器(入院、外来患者用)の在庫について

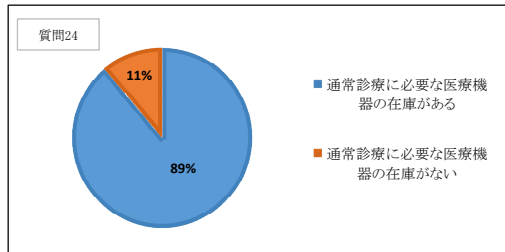


◇通常診療に必要な医療機器の在庫がある ⇒ 39診療所  
◇通常診療に必要な医療機器の在庫がない ⇒ 5診療所

質問25 上記(質問24)以外で災害時に必要な医療機器の備蓄について

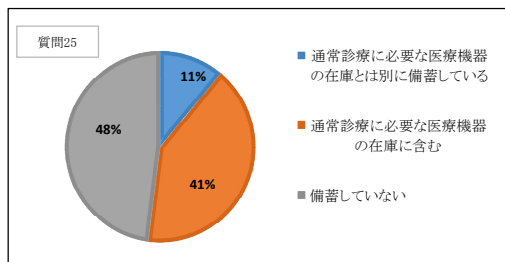


◇通常診療に必要な医療機器の在庫とは別に備蓄している ⇒ 5診療所  
◇通常診療に必要な医療機器の在庫に含む ⇒ 18診療所  
◇備蓄していない ⇒ 21診療所  
・災害時医療機器の備蓄を検討している ⇒ 7診療所  
・災害時医療機器の備蓄の予定はない ⇒ 14診療所

質問26 災害時の医療用ガス(酸素)の備蓄について

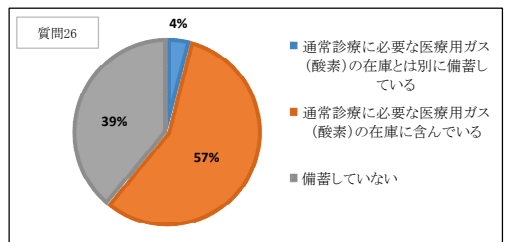


◇通常診療に必要な医療用ガス(酸素)の在庫とは別に備蓄している ⇒ 2診療所  
◇通常診療に必要な医療用ガス(酸素)の在庫に含む ⇒ 25診療所  
◇備蓄していない ⇒ 17診療所  
・災害時医療用ガス(酸素)の備蓄を検討している ⇒ 3診療所  
・災害時医療用ガス(酸素)の備蓄の予定はない ⇒ 14診療所

質問27 自家発電機以外で災害時に使用する備蓄燃料について

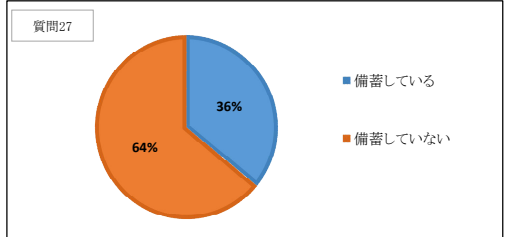

◇備蓄している ⇒ 16診療所  
◇備蓄していない ⇒ 28診療所


質問28 病院の機能が失われた場合の、入院患者の避難先(入院移送先)について

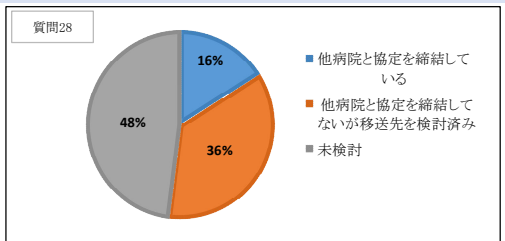

◇他病院と協定を締結している ⇒ 7診療所  
◇他病院と協定を締結していないが移送先を検討済み ⇒ 16診療所  
◇未検討 ⇒ 21診療所

令和7年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:44箇所(有床診療所)


質問29 災害発生時の、職員の安否確認方法についての取り決めについて

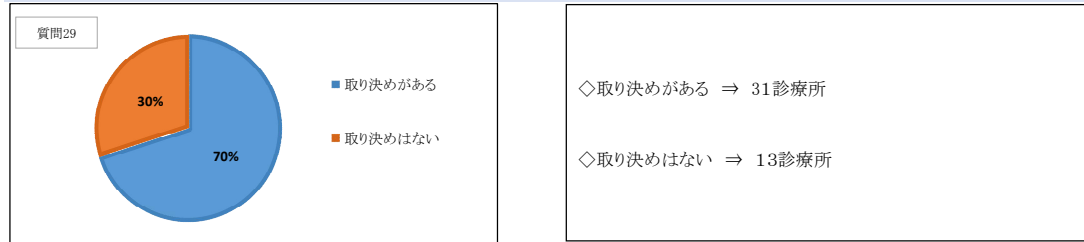


質問30-1 自施設に勤務する常勤医師の滞在地について(平日の日中の場合)




質問30-2 自施設に勤務する常勤医師の滞在地について(平日夜間の場合)

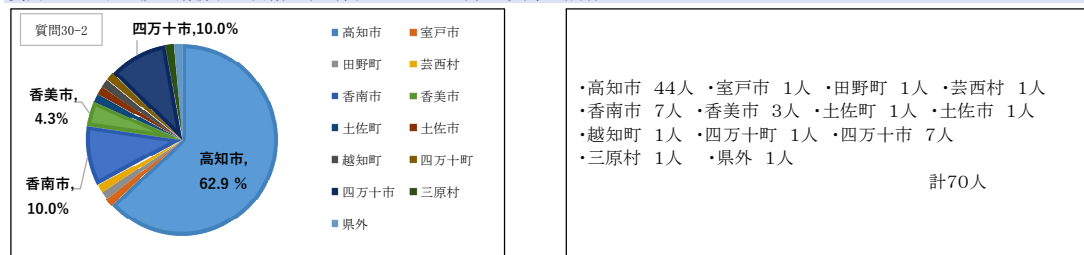

質問30-3 自施設に勤務する常勤医師の滞在地について(土日祝日の場合)

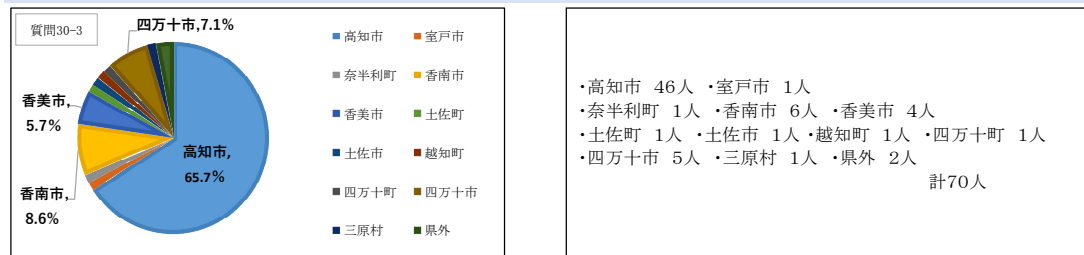

質問30-4 自施設に勤務する常勤医師の居住地について

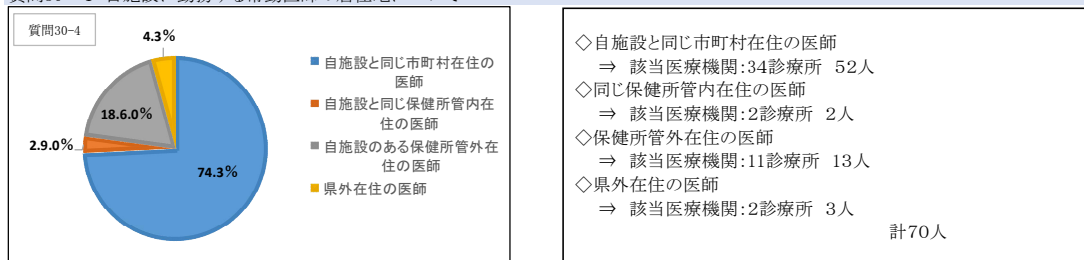

質問31 県が主催(都市大学医師会と共催)する「医師を対象とした災害医療研修」について

