
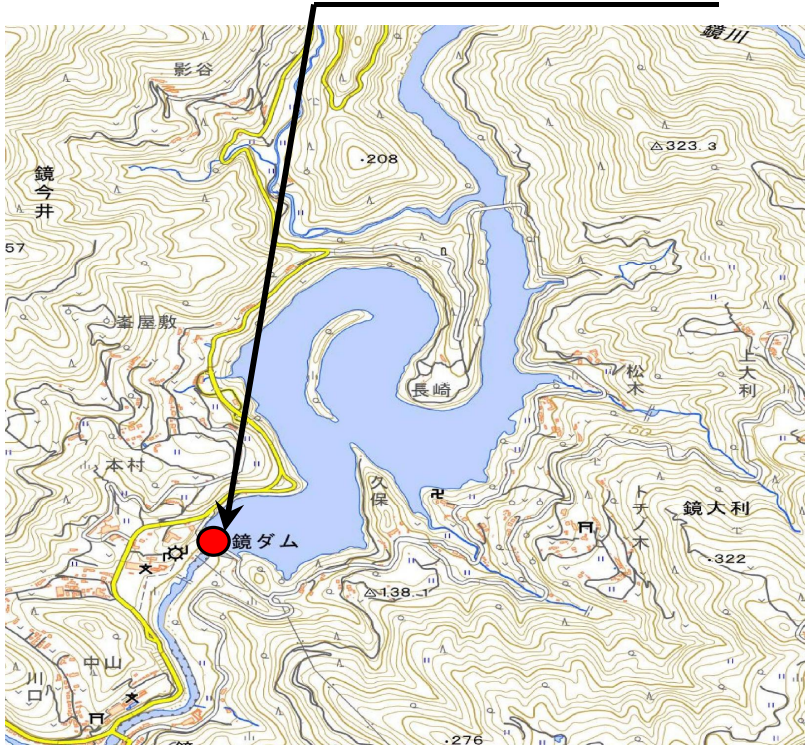


鏡ダム 自動濁度装置 測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

自動濁度計設置場所

	1 日		2 日		3 日		4 日		5 日		6 日		7 日		8 日		9 日		10 日		11 日		12 日		13 日		14 日		15 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	2.1	18.6	2.1	18.5	3.4	19.7	2.2	19.4	2.2	19.6	2.7	18.8	2.6	19.1	2.4	19.0	2.0	18.7	2.2	19.2	2.1	19.3	2.2	20.6	2.4	21.4	3.2	21.6	3.2	21.6
1	2.3	18.6	2.4	18.5	3.2	19.6	2.0	19.4	2.1	19.4	2.5	18.8	2.3	19.1	2.1	19.0	2.1	18.7	2.2	19.2	2.1	19.3	2.1	20.6	2.3	21.1	3.1	21.4	3.1	21.4
2	2.2	18.6	2.4	18.3	3.2	19.5	2.2	19.3	2.1	19.0	2.9	18.7	2.3	19.0	2.2	18.9	1.9	18.7	2.3	19.0	2.1	19.3	2.3	20.4	3.0	20.8	3.5	21.0	3.5	21.0
3	2.4	18.6	2.7	18.1	3.4	19.3	2.2	19.2	2.3	18.6	3.1	18.6	2.4	18.9	2.3	18.8	2.0	18.6	2.5	18.7	2.6	19.1	2.8	19.7	3.0	20.0	3.7	20.7	3.7	20.7
4	2.6	18.3	2.8	17.9	3.3	19.2	2.4	19.0	2.7	18.4	3.2	18.3	2.5	18.7	2.3	18.6	2.2	18.5	3.0	18.6	2.8	18.8	2.5	19.4	2.9	19.6	3.5	20.3	3.5	20.3
5	2.7	18.0	2.8	17.8	3.4	18.7	2.6	18.6	2.7	18.3	3.0	18.2	2.7	18.6	2.3	18.2	2.8	18.4	2.8	18.5	2.4	18.8	2.4	19.3	2.7	19.5	3.5	20.1	3.5	20.1
6	2.7	17.9	3.0	17.7	2.9	18.6	2.4	18.5	2.8	18.1	3.0	18.1	2.7	18.4	2.4	18.2	2.7	18.2	2.7	18.4	2.6	18.6	2.8	19.0	2.5	19.4	3.7	19.8	3.7	19.8
7	2.9	17.8	3.1	17.7	2.8	18.4	2.6	18.4	2.8	18.1	3.2	18.1	2.8	18.3	2.4	18.2	2.6	18.2	3.0	18.2	2.9	18.4	2.2	18.6	2.8	18.9	3.4	19.4	3.4	19.4
8	3.1	17.7	3.0	17.6	2.9	18.1	2.6	18.3	2.7	18.0	3.0	18.0	2.6	18.2	2.4	18.2	2.5	18.1	2.7	18.2	2.7	18.3	2.4	18.5	2.8	18.6	3.0	19.0	3.0	19.0
9	2.9	17.7	3.1	17.5	2.7	18.0	2.9	18.2	3.0	18.0	3.0	17.9	2.9	18.1	2.4	18.2	2.7	18.1	2.7	18.2	2.8	18.2	2.7	18.4	2.7	18.3	2.9	18.6	2.9	18.6
10	2.9	17.6	2.8	17.5	2.7	17.8	3.5	18.1	3.0	17.9	3.5	17.9	2.9	18.1	2.5	18.1	2.6	18.1	3.7	18.1	2.8	18.1	2.8	18.2	2.7	18.1	3.0	18.2	3.0	18.2
11	3.6	17.5	3.1	17.4	2.7	17.7	3.2	17.8	2.8	17.9	3.2	17.9	3.1	17.9	3.0	18.0	3.0	18.0	3.2	18.0	3.0	18.0	2.6	18.0	2.8	17.9	3.8	17.9	3.8	17.9
12	3.3	17.4	3.1	17.4	3.2	17.7	3.3	17.7	3.0	17.8	3.1	17.7	3.0	17.8	2.9	17.9	3.2	17.9	3.4	17.8	3.5	17.7	3.1	17.9	3.8	16.8	4.2	16.8	4.2	16.8
13	4.1	17.3	3.6	17.3	3.0	17.5	3.7	17.5	3.6	17.5	3.3	17.6	3.1	17.7	3.4	17.7	3.2	17.7	3.5	17.5	3.8	17.6	5.9	17.5	5.4	14.4	4.8	14.9	4.8	14.

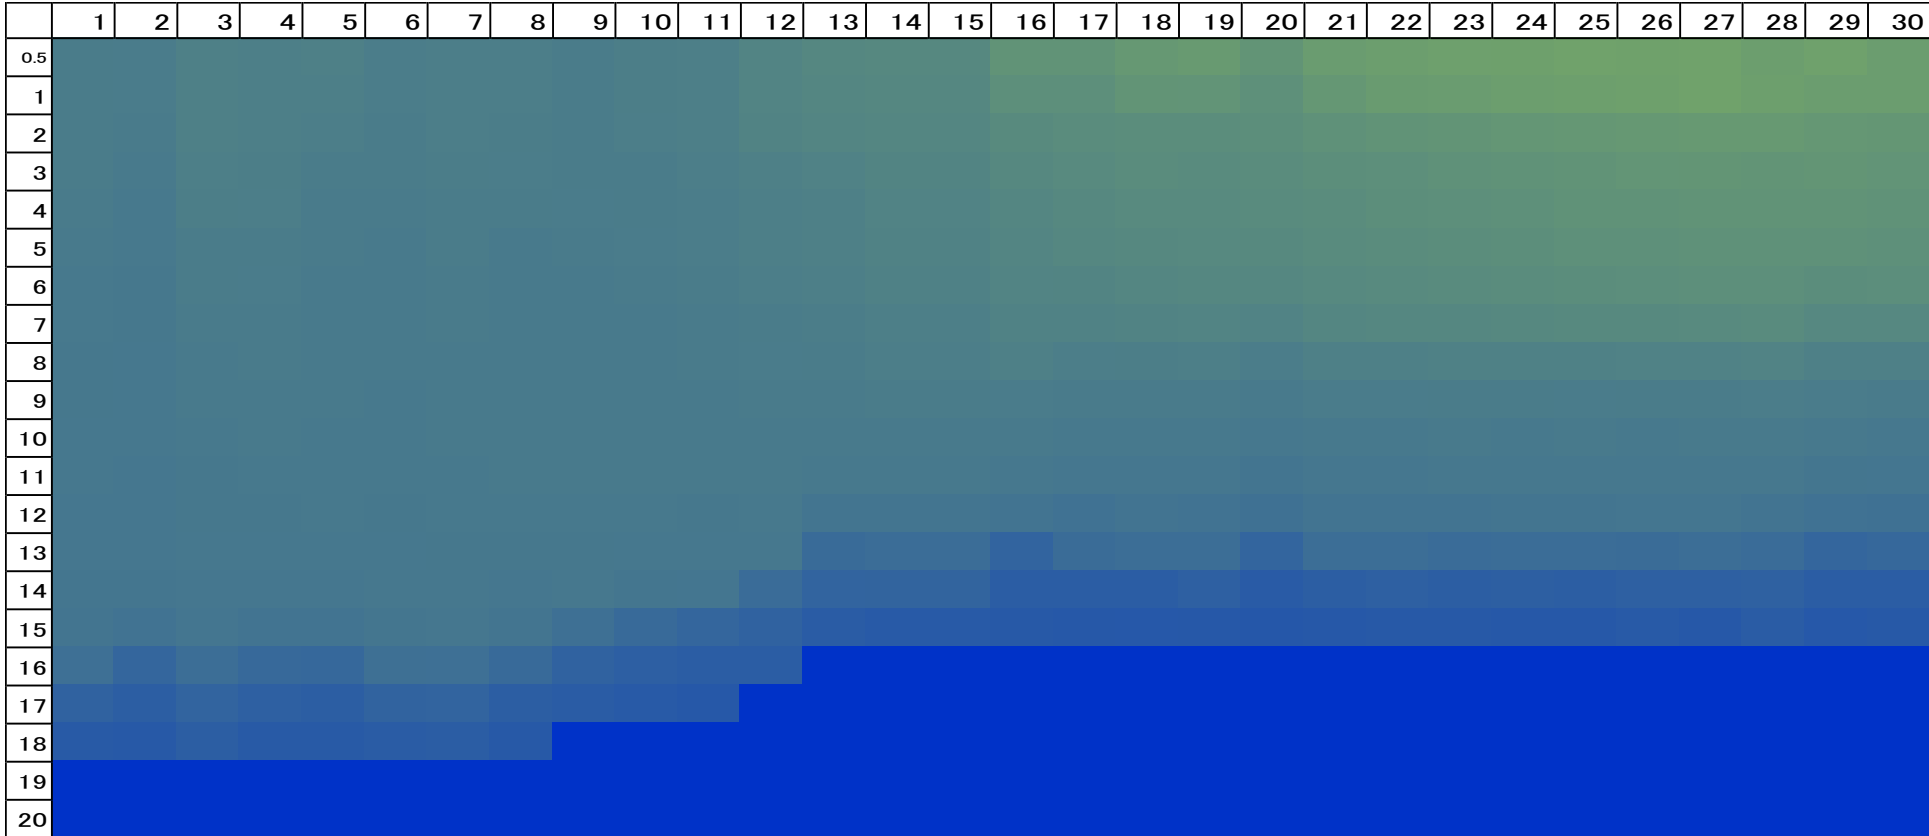

▲鏡ダム周辺 位置図



▲自動濁度計 全景

鏡ダム濁度観測棟に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝 9 時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。