

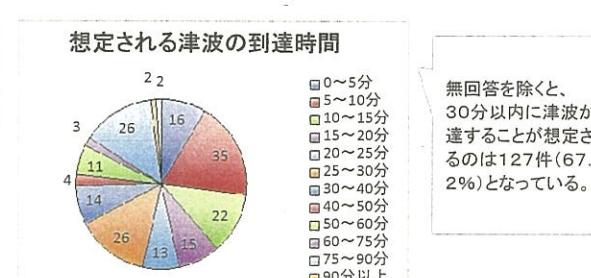
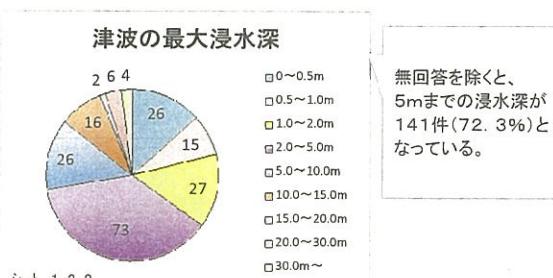
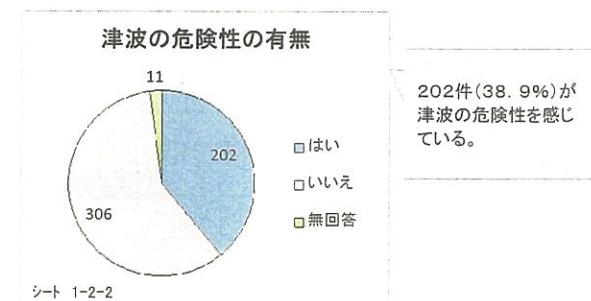
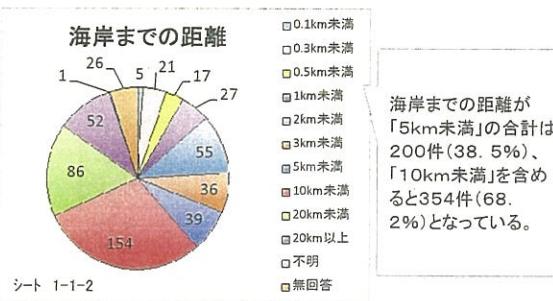



安全対策シート1次集計結果(主なもの)

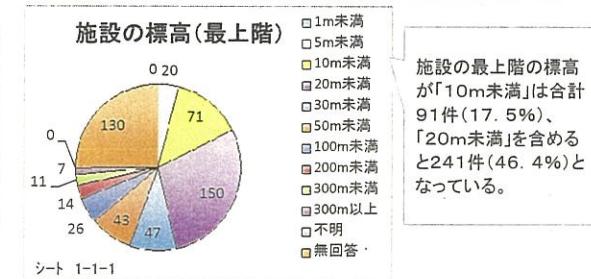


1 立地的な状況

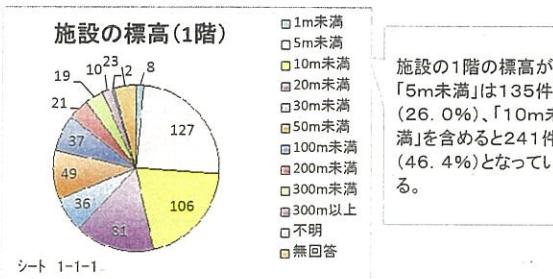


2 施設における食糧・飲料水の備蓄の状況

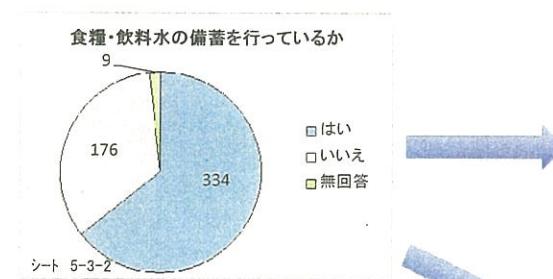

「食糧・飲料水」を備蓄(いずれか一方のみも含む)しているのは、334件(64.4%)であり、過半数を超えるものの十分とは言えない。

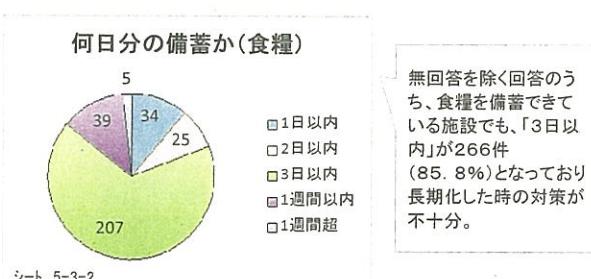


無回答を除く回答のうち、食糧を備蓄できている施設でも、「3日以内」が266件(85.8%)となっており長期化した時の対策が不十分。

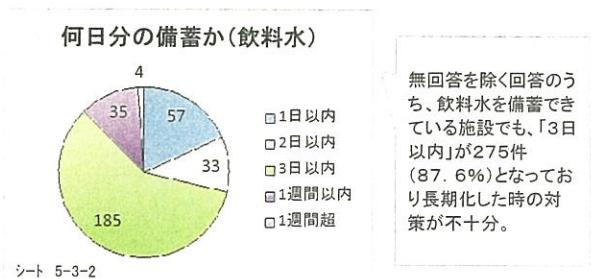

無回答を除く回答のうち、飲料水を備蓄できている施設でも、「3日以内」が275件(87.6%)となっており長期化した時の対策が不十分。



3 施設における災害時装備品の状況

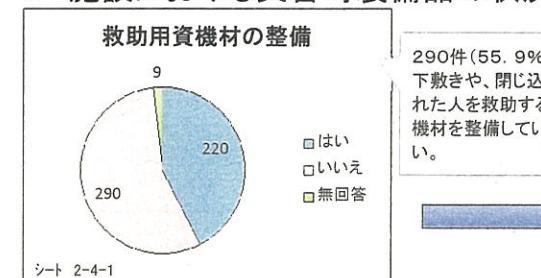


290件(55.9%)が下敷きや、閉じ込められた人を救助する資機材を整備していない。




整備済の施設では、ロープ、ハンマー、ベル、梯子、つるはしが多い。

(津波の危険性がある施設の場合)

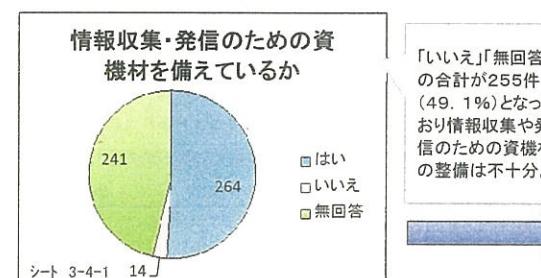


「いいえ」「無回答」の合計が255件(49.1%)となっており情報収集や発信のための資機材の整備は不十分。

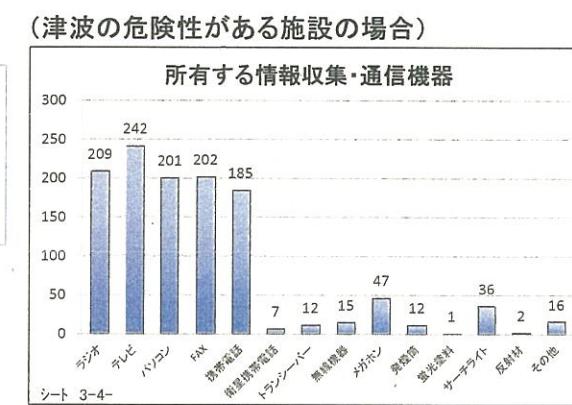


携帯電話(185件)が多いが、衛星携帯電話(7件)、トランシーバー(12件)、無線機器(15件)は少ない。


(津波の危険性がある施設の場合)

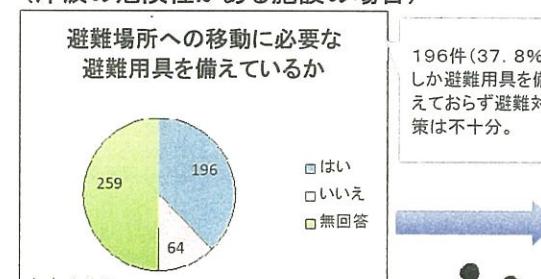


196件(37.8%)しか避難用具を備えておらず避難対策は不十分。

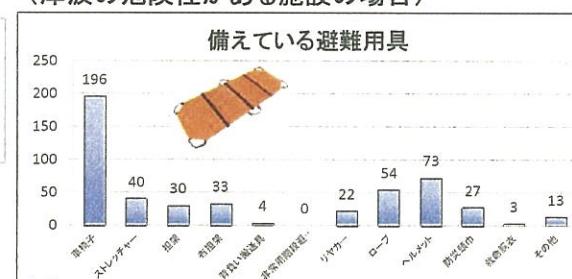


車椅子(196件)が一番多いが、軽量で運びやすいタイプのものはない。


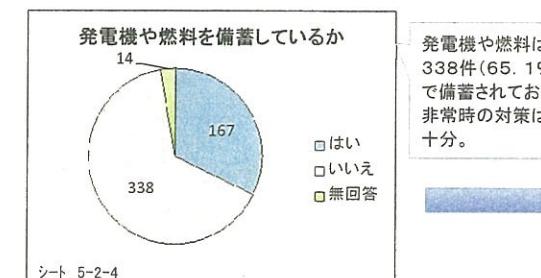


発電機や燃料は338件(65.1%)で備蓄されておらず非常時の対策は不十分。

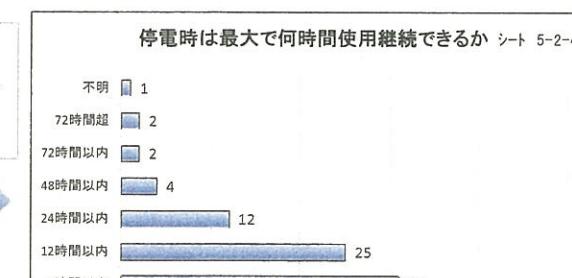


無回答を除く回答のうち、「6時間以内」までが91件(66.4%)となっており長期間の停電への対応ができていない。




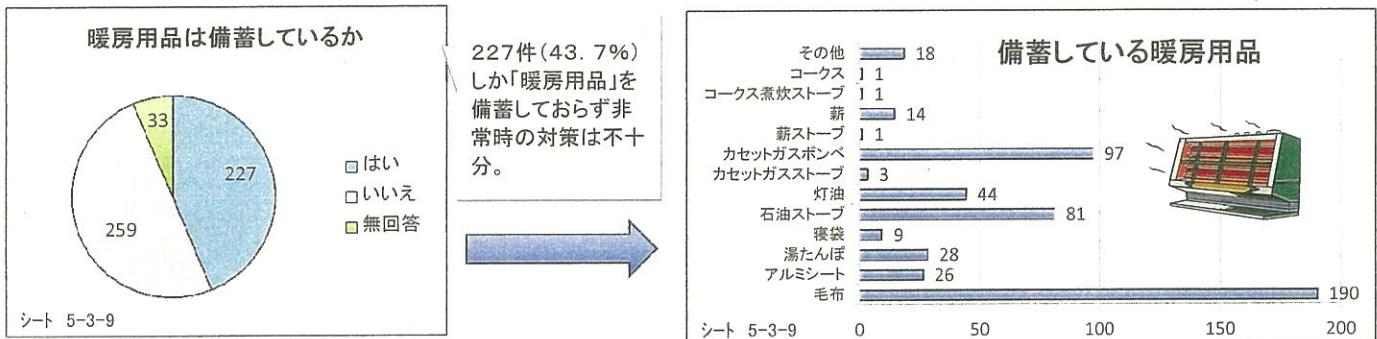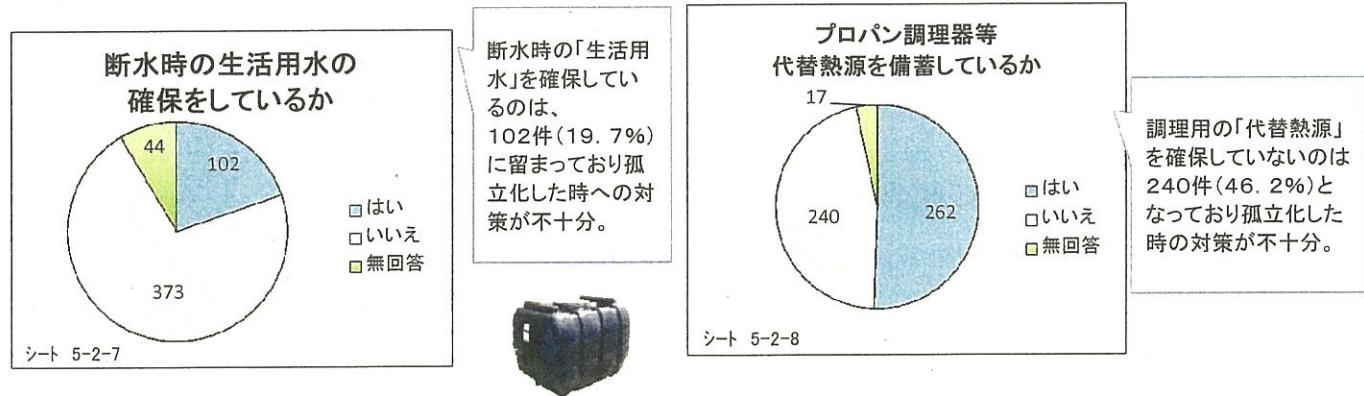

5 施設における関係機関・他施設との連携の状況

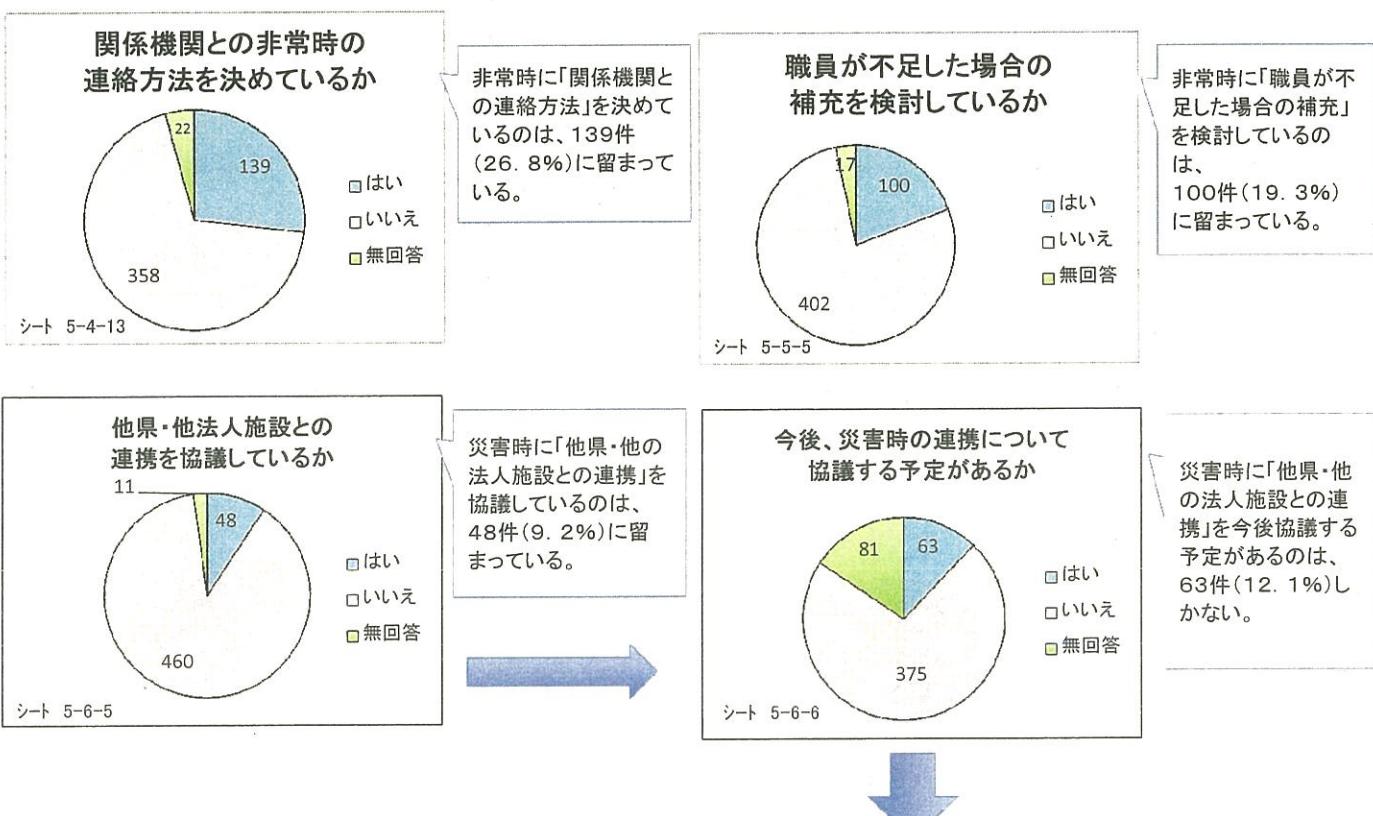

4 施設における防災訓練の状況

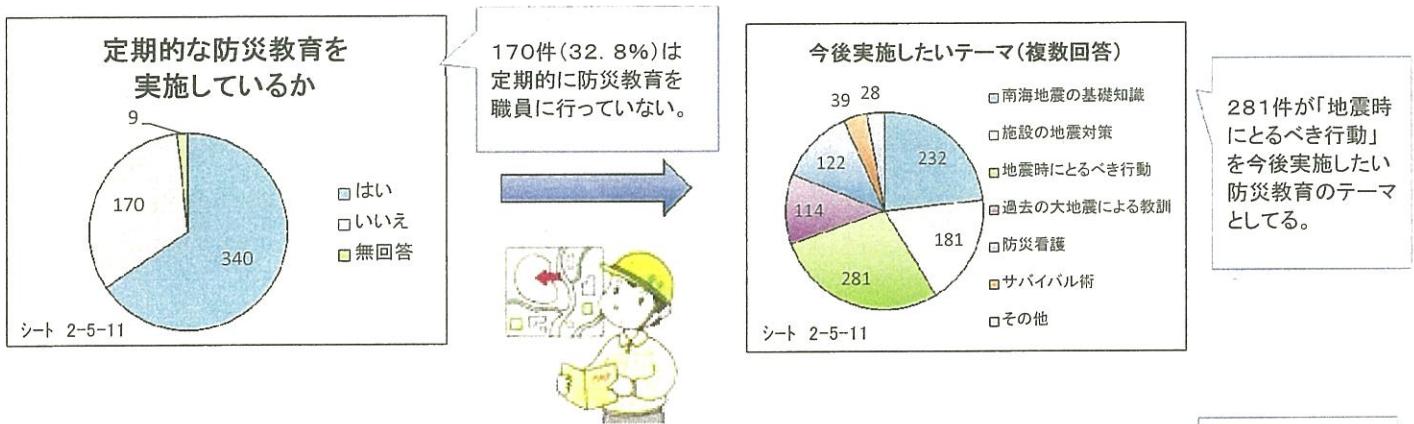

災害時に「他県・他の法人施設との連携」について、何をすればいいか不明が176件(50.7%)となっている。



特に海岸に近い入所型施設(高齢者、障害児・者、児童施設)

(浸水域にある施設の現状)

5月10日県発表の想定を踏まえ、入所型施設のうち浸水域に入ることになった施設は、195施設(全体518施設)であるが、それぞれの浸水の状況等による現時点での分類は以下のとおり。

浸水想定	高齢	障害	児童	救護	計	うち特に海岸に近い施設
A 施設全体が浸水 (想定浸水高10m~)	11	8	0	0	19	8
B 施設の1階が浸水し、上層階への避難が必要(想定浸水高3~10m)	48	30	0	1	79	35
C 施設の1階の一部が浸水 (浸水想定0~3m)	43	46	8	0	97	3
計	102	84	8	1	195	46

