



令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:122箇所(病院)

質問1 自施設の耐震化について




◇耐震性がある ⇒ 89病院  
 ◇耐震性がない ⇒ 29病院  
 ・耐震改修や建替え等の予定がある → 18病院  
 ・耐震対策の予定なし → 11病院  
 ◇耐震性の有無不明 ⇒ 4病院  
 ※未耐震の建物がある場合は、「耐震性がない」でカウント

質問2 自施設のスプリンクラー設備状況について




◇スプリンクラー設備がある ⇒ 103病院  
 ◇スプリンクラー設備がない ⇒ 19病院

質問3 据え付けタイプの自家発電装置について




(自家発電機)  
 ◇据え付けタイプがある ⇒ 112病院  
 ◇据え付けタイプがない ⇒ 10病院

質問4 据え付けタイプの自家発電装置がある場合の設置場所について




◇津波・地震の影響なし ⇒ 93病院  
 ◇津波・地震の影響あり ⇒ 19病院  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した112病院を対象

質問5 据え付けタイプの整備している発電機の出力(複数台ある場合は合計)について




◇平常時の電気量のおおむね6割以上ある ⇒ 32病院  
 ◇平常時の電気量のおおむね6割はない ⇒ 80病院  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した112病院を対象

質問6 据え付けタイプの整備している発電機の燃料について ※複数回答あり



◇A重油→34病院 ◇軽油→74病院  
 ◇ガソリン→4病院 ◇灯油→8病院 ◇LPガス→2病院  
 ◇その他→1病院  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した112病院を対象


質問7 据え付けタイプの発電機の運転可能時間について

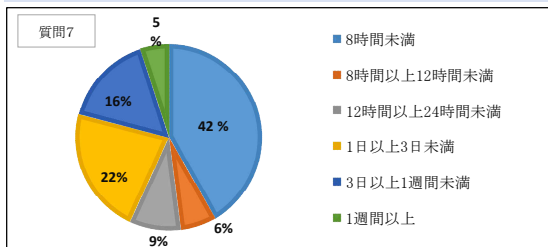

◇8時間未満 ⇒ 47病院  
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 7病院  
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 10病院  
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 25病院  
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 18病院  
 ◇1週間以上 ⇒ 5病院  
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した112病院を対象


令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:122箇所(病院)

質問8 ポータブルタイプの自家発電装置について

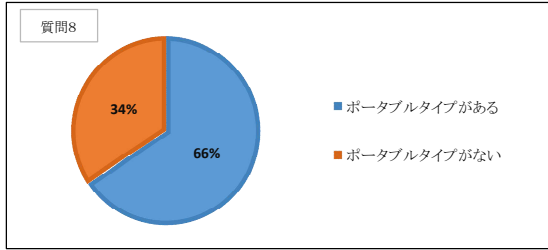


(自家発電機)  
 ◇ポータブルタイプがある ⇒ 80病院  
 ◇ポータブルタイプがない ⇒ 42病院

質問9 ポータブルタイプの整備している発電機の燃料の種類について ※複数回答あり




◇A重油→なし ◇軽油→4病院 ◇ガソリン→47病院  
 ◇灯油→なし ◇LPガス→29病院  
 ◇その他→19病院  
 ※質問8でポータブルタイプがあると回答した80病院を対象

質問10 ポータブルタイプの発電機の運転可能時間について

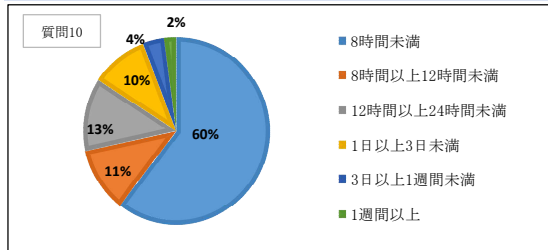


◇8時間未満 ⇒ 48病院  
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 9病院  
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 10病院  
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 8病院  
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 3病院  
 ◇1週間以上 ⇒ 2病院  
 ※質問8でポータブルタイプがあると回答した80病院を対象

質問11 据え付けタイプの自家発電機やポータブル発電機以外の電源確保について ※複数回答あり




◇代替の発電機を有している ⇒ 11病院  
 ・太陽光発電設備 8病院  
 ・蓄電池 4病院  
 ・その他 1病院  
 ◇代替の発電機を有していない ⇒ 111病院

質問12 エレベーターの設備について

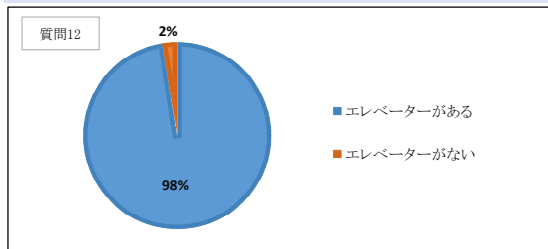

◇エレベーターがある ⇒ 119病院  
 ・地震時管制運転装置が全て・一部付いている → 100病院  
 ・地震時管制運転装置が付いていない → 19病院  
 ・自動診断復旧機能が全て・一部付いている → 67病院  
 ・自動診断復旧機能が付いていない → 52病院  
 ◇エレベーターがない ⇒ 3病院

質問13 水道水が供給されない場合の診療に要する水の確保対策について ※複数回答あり




◇対策あり ⇒ 116病院  
 ・井戸を設置している → 32病院  
 ・受水槽タンクがある → 107病院  
 ・その他 → 20病院  
 ◇対策なし ⇒ 6病院

質問14 災害対応マニュアルの有無とマニュアルに基づいた訓練の実施について ※有床診療所のみ回答

※有床診療所のみを対象とした設問のため集計なし


令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:122箇所(病院)

質問15 業務継続計画(BCP)の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について




- ◇BCPは策定している ⇒ 72病院
  - ・BCPに基づいた訓練を実施している → 44病院
  - ・BCPに基づいた訓練は実施していない → 28病院
- ◇BCPは策定していない ⇒ 50病院
  - ・現在策定中 → 14病院
  - ・策定する予定 → 25病院
  - ・策定の予定はなし → 11病院

質問16 衛星携帯電話など災害時の外部との通信手段について




- ◇整備している ⇒ 92病院
  - ・訓練を年1回以上行っている → 70病院
  - ・訓練を年1回以上行っていない → 22病院
- ◇整備していない ⇒ 30病院

質問17 令和元年度に実施した災害に関する訓練等について ※複数回答あり




- ◇実施した ⇒ 115病院
  - ・院内トリアージ訓練 → 30病院
  - ・情報伝達訓練 → 97病院
  - ・院内災害対策本部運営訓練 → 28病院
  - ・DMAT受入訓練 → 8病院
  - ・入院患者等の避難訓練 → 61病院
  - ・その他訓練 → 36病院
- ◇実施していない ⇒ 7病院

質問18 食料や飲料水の備蓄について




- ◇備蓄している ⇒ 121病院
  - ・特別食の備蓄がある → 36病院
  - ・特別食の備蓄がない → 85病院
- ◇備蓄していない ⇒ 1病院

質問19 通常診療に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫(備蓄)について




- ◇在庫(備蓄)がある ⇒ 112病院
- ◇在庫(備蓄)がない ⇒ 10病院

質問20 上記以外の災害時に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫(備蓄)について



- ◇通常診療に必要な医薬品とは別に備蓄 ⇒ 31病院
- ◇備蓄していない ⇒ 30病院
  - ・災害時医薬品の備蓄を検討している → 14病院
  - ・災害時医薬品の備蓄の予定はない → 16病院
- ◇通常診療に必要な医薬品に含む ⇒ 61病院


質問21 災害時の医療用ガス(酸素)の備蓄について

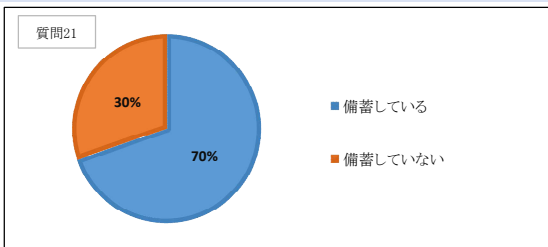

- ◇備蓄している ⇒ 85病院
- ◇備蓄していない ⇒ 37病院


令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:122箇所(病院)

質問22 自家発電以外で災害時に使用する備蓄燃料について




◇備蓄している ⇒ 46病院  
◇備蓄していない ⇒ 76病院

質問23 病院の機能が失われた場合の、入院患者の避難先(入院移送先)について

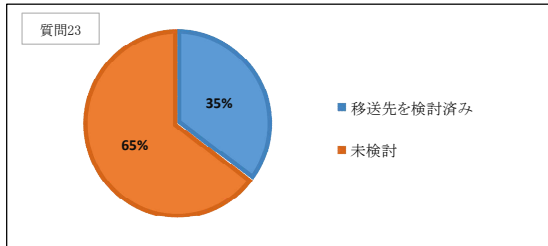


◇移送先を検討済み ⇒ 43病院  
◇未検討 ⇒ 79病院

質問24 災害発生時に、職員の安否確認方法についての取り決めについて




◇取り決めがある ⇒ 89病院  
◇取り決めはない ⇒ 33病院

質問25 自施設に勤務する医師の居住地について ※常勤医師を対象

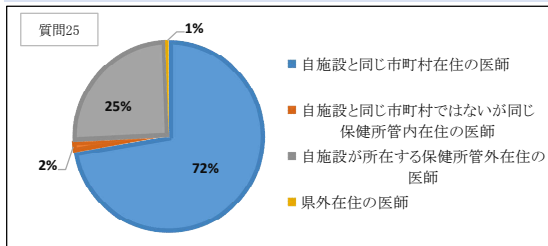

◇自施設と同じ市町村在住の医師 ⇒ 該当医療機関:109病院 1084名  
◇同じ保健所管内在住の医師 ⇒ 該当医療機関:13病院 28名  
◇保健所管外在住の医師 ⇒ 該当医療機関:55病院 375名  
◇県外在住の医師 ⇒ 該当医療機関:6病院 8名

質問26 県が主催(郡市医師会と共催)する地域の医師を対象とした災害医療研修について

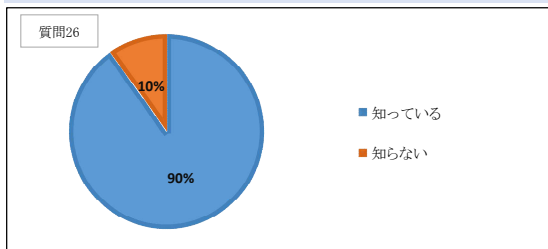

◇知っている ⇒ 110病院  
・自院の医師が参加したことがある ⇒ 56病院  
・自院の医師が参加したことはない ⇒ 26病院  
・自院の医師の参加については不明 ⇒ 28病院  
◇知らない ⇒ 12病院