


平成22年度 高知県禁煙・分煙実態調査結果

高知県健康政策部健康長寿政策課

健康増進法の趣旨に添って、受動喫煙防止対策について県下の状況を把握し、今後のたばこ対策の普及啓発の基礎資料とするため、市町村庁舎（本庁、分庁、保健センター等）および所管する学校を対象に本調査を実施した。

（調査期間：8月～9月）


◆◆◆市町村庁舎の禁煙・分煙状況◆◆◆

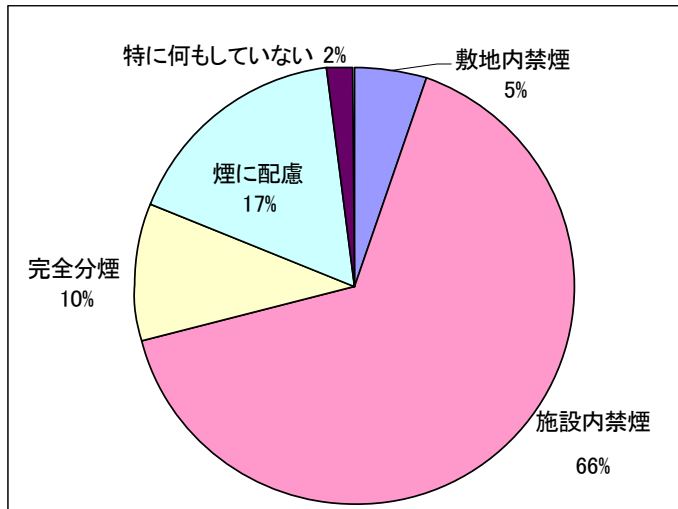

| | H21 | H22 |
|-------|-----|-----|
| 敷地内禁煙 | 7 | 8 |
| 施設内禁煙 | 97 | 97 |
| 完全分煙 | 14 | 15 |
| 煙に配慮 | 27 | 25 |
| 対応無 | 3 | 3 |
| 合計 | 148 | 148 |

市町村庁舎（保健センター・分庁舎等含む）148施設全体数で見ると、平成21年度と比べ、敷地内禁煙実施施設数が、1施設増加。施設内禁煙実施施設数に変動は無し。完全分煙実施施設数が1施設増加。たばこの煙に配慮した取組みをしている施設が2施設減という結果であった。施設別で見ると、6施設で対策が前進し、2施設で対策が後退していた。（詳細は参考資料 前回(H21)との比較表を参照）

◆◆◆市町村庁舎におけるたばこ煙への配慮方法◆◆◆

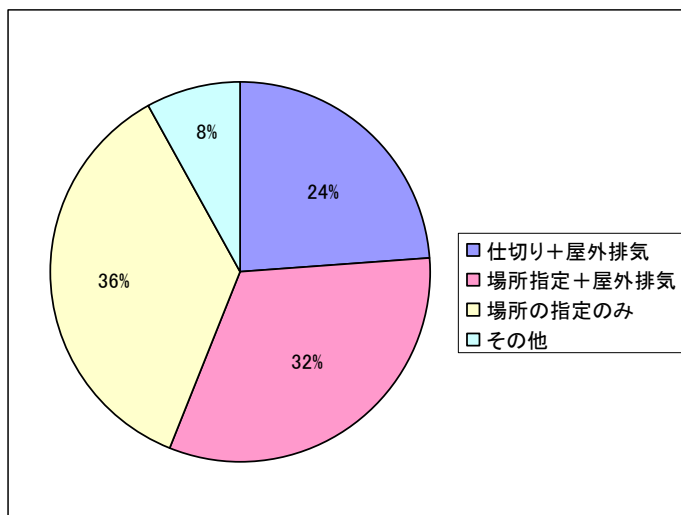

| | |
|-----------|----|
| 仕切り+屋外排気 | 6 |
| 場所指定+屋外排気 | 8 |
| 場所指定のみ | 9 |
| その他 | 2 |
| 合計 | 25 |

禁煙・分煙対策の実施状況項目にて、「たばこの煙に配慮した取組みを行なっている」と答えた25施設のうち、取組み方法として一番多かったのは、「場所の指定のみ」の9施設であった。次いで、「場所の指定および屋外排気設備設置」の8施設。「スペースを区切って、屋外排煙設備設置」の6施設と続いた。

◆◇◆市町村本庁舎および保健センターの禁煙・分煙状況◆◇◆


1. 役場（本庁舎）の状況

| |
|--|
| <p>【禁煙の市町村】：16市町村</p> <p>室戸市・東洋町・安田町・北川村・馬路村・芸西村・香美市・土佐町・佐川町 仁淀川町・日高村・梶原町・津野町・四万十町・黒潮町・大月町</p> |
| <p>【完全分煙の市町村】：7市町</p> <p>奈半利町・田野町・香南市・大豊町・高知市・四万十市・宿毛市</p> |
| <p>【完全分煙でない、または未対策の市町村】：11市町村</p> <p>安芸市・南国市・本山町・大川村・土佐市・いの町・越知町・須崎市 中土佐町・土佐清水市・三原村</p> |

2. 保健センターの状況

| |
|---|
| <p>【禁煙の市町村】：28市町村</p> <p>室戸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・芸西村・南国市 香南市・香美市・本山町・大豊町・土佐町・高知市・土佐市・いの町・佐川町 越知町・仁淀川町・日高村・中土佐町・梶原町・津野町・四万十町・四万十市 黒潮町・大月町・三原村</p> |
| <p>【完全分煙でない、または未対策の市町村】：2市村</p> <p>大川村・須崎市</p> |

◆◇◆市町村庁舎におけるたばこの自動販売機の設置状況◆◇◆

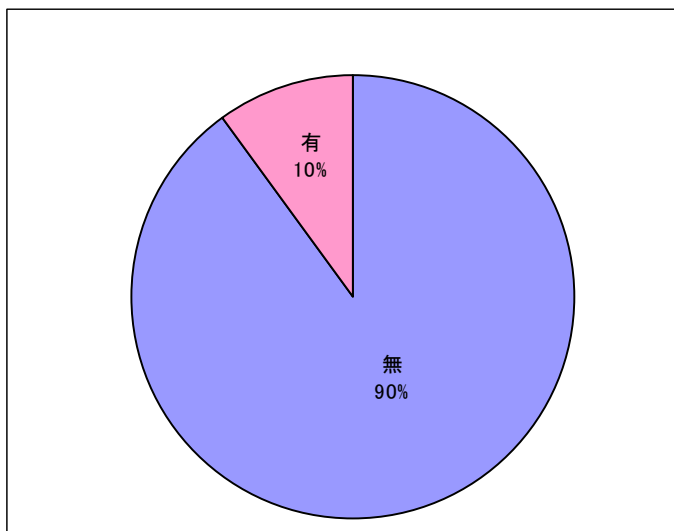


| | |
|---|-----|
| 無 | 133 |
| 有 | 15 |

たばこの自動販売機について、9割の市町村庁舎では、設置していないという結果であった。

また、自動販売機を設置している15施設のうち、「撤去予定」が1施設。「撤去予定は無し」が4施設。「分からない」が9施設。「その他」1施設との結果であった。


◆◆◆小学校の禁煙・分煙状況◆◆◆

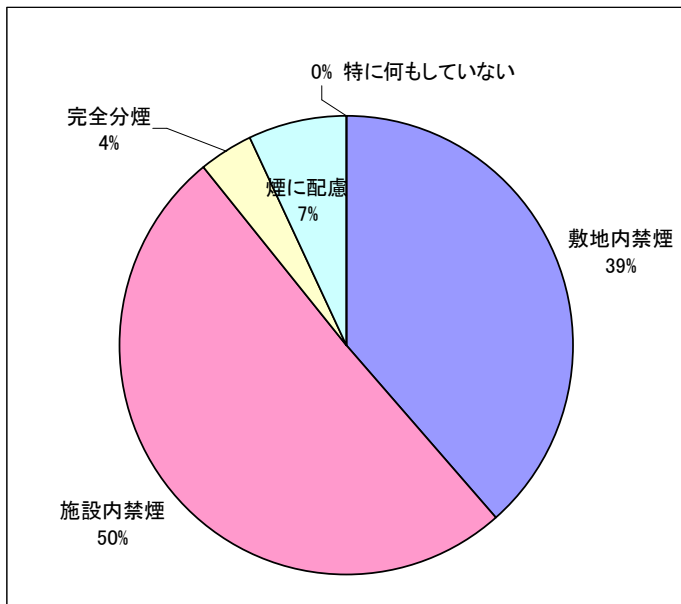

| | |
|-----------|-----|
| 敷地内禁煙 | 88 |
| 施設内禁煙 | 115 |
| 完全分煙 | 9 |
| 煙に配慮 | 16 |
| 特に何もしていない | 0 |
| 合計 | 228 |

小学校における禁煙・分煙の状況は9割以上が禁煙・完全分煙となっているが、16校は完全分煙ではなく、対策がたばこの煙に配慮にとどまっていた。

◆◆◆中学校の禁煙・分煙状況◆◆◆

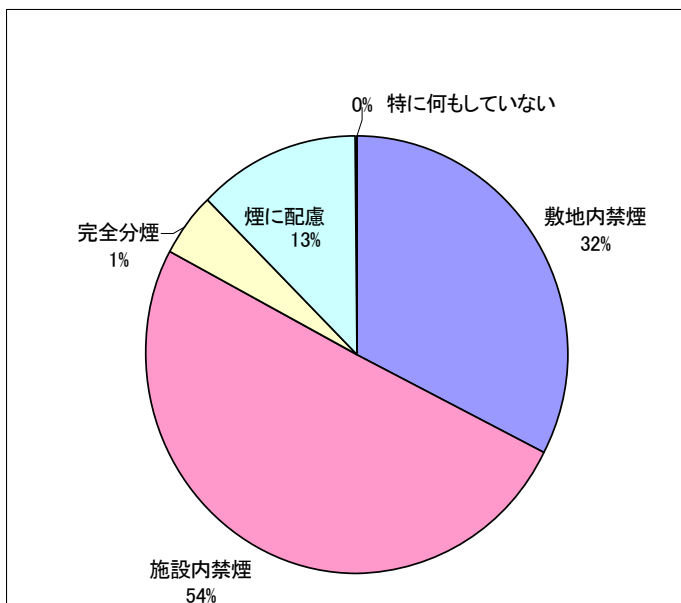

| | |
|-----------|-----|
| 敷地内禁煙 | 36 |
| 施設内禁煙 | 60 |
| 完全分煙 | 1 |
| 煙に配慮 | 14 |
| 特に何もしていない | 0 |
| 合計 | 111 |

中学校における禁煙・分煙の状況は8割以上が禁煙・完全分煙となっているが、小学校に比べると対策は遅れている。14校は完全分煙ではなく、対策がたばこの煙に配慮にとどまっていた。